

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 90008/2024

DSUP - Seção de Licitações e Chamamentos Públicos <slicp@fundacaocasa.sp.gov.br>

Seg, 22/07/2024 11:58

Para: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento formulado, conforme previsto no item 10 e seguintes do edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2024 – Processo SEI nº 161.00076938/2024-98, e em conformidade com as atribuições previstas no artigo 9º, inciso IV, alínea “a” do Decreto Estadual nº 68.220/2023 que regulamenta o artigo 8º da Lei 14.133/2021, passo, pelo presente, a prestar informações relativas ao questionamento apresentado por “Ana Luíza<silplicitacao5@gmail.com>”:

A questão foi encaminhada à equipe de planejamento, cujos responsáveis se manifestaram nos seguintes termos:

-

Resposta 1: Não se trata de equipamento dosador. A empresa contratada deverá fornecer dosadores do tipo "copo dosador", de material resistente e com marcador de volume, conforme foto ilustrativa abaixo. Os dosadores serão utilizados como medidor dos produtos para o processo de lavagem segundo instruções do fabricante.


A quantidade inicial de dosadores é de 260 unidades uma vez que os produtos serão distribuídos para 52 lavanderias.

Isto porque a empresa contratada deverá fornecer um copo dosador (e não equipamento dosador) para cada tipo de produto (05 produtos no total) em quantidade suficiente e proporcional à demanda dos produtos adquiridos e sempre que solicitado pela contratante, enquanto durar o estoque, e com substituição da(s) peça(s) dosadora(s) danificada(s), sem qualquer custo adicional.



Resposta 2:

O banner deverá ser confeccionado com medida mínima de 80 x 120cm.

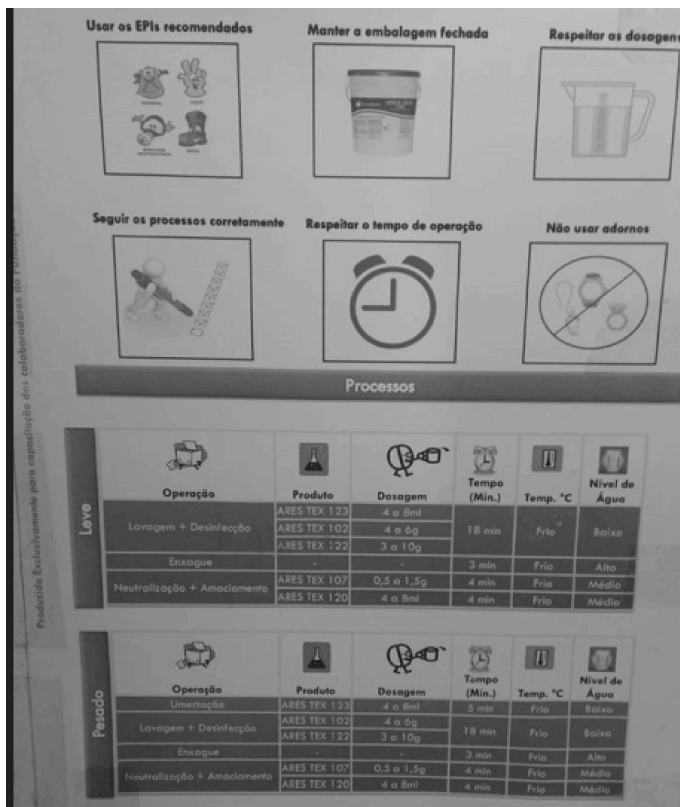

Atenciosamente,

Deorides Medeiros da Silva
Pregoeira

De: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2024 07:35

Para: DSUP - Seção de Licitações e Chamamentos Públicos <slipc@fundacaocasa.sp.gov.br>

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 90008/2024

Prezados, bom dia !

Muito obrigada pelo retorno.
Alguma previsão de quando sairá a resposta ?

Muito obrigada !

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 11:39, DSUP - Seção de Licitações e Chamamentos Públicos <slipc@fundacaocasa.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia

O pedido de esclarecimento foi enviado à equipe de contratação.

att

Deorides Medeiros

De: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 19 de julho de 2024 11:31

Para: DSUP - Seção de Licitações e Chamamentos Públicos <slipc@fundacaocasa.sp.gov.br>

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 90008/2024

Prezados, bom dia !

Algum retorno ?

Em qua., 17 de jul. de 2024 às 15:32, Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:
Prezados, boa tarde !

Gostaríamos de participar do pregão nº 90008/2024, entretanto há a necessidade de esclarecer algumas dúvidas. Nota-se que são solicitados produtos de lavanderia, entretanto, nada se fala a respeito de equipamentos em comodato para a realizar a dosagem automática dos produtos solicitados .

É válido ressaltar que um dosador tem até 6 bombas e cada bomba consegue dosar um produto diferente do processo, conseguindo dosar o processo completo.

Portanto, questiona-se:

- Serão necessários equipamentos dosadores em comodato para os itens 1, 2, 3, 4 e 5?
- Se sim, quantos serão?

Nota-se, também, que o edital menciona que a empresa ganhadora deve fornecer 52 banners do processo de lavagem, porém nada se fala das especificações dos mesmos.

Portanto, questiona-se:

- **Qual é o tamanho do Banner ?**
- **Há algum modelo a ser seguido ?**

Solicitamos o envio de fotos dos equipamentos solicitados, para assim, termos melhor compreensão destes.

Por fim, solicita-se esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão da não informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e indicação correta dos produtos solicitados, para que não haja prejuízo ao Órgão solicitante.

Por gentileza, acusar recebimento deste email.
Muito obrigada !